


UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALGOPLUS

Analogová síťováčná ústředna EPS

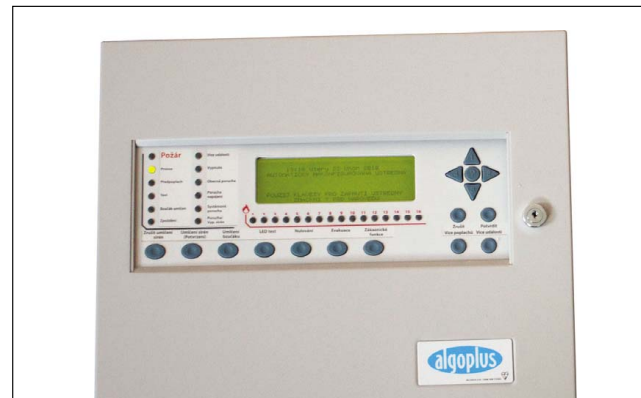

Verze 100414

1. Úvod

ALGOPLUS je analogová adresovatelná ústředna elektrické požární signalizace o jedné kruhové lince, rozšiřitelná na dvě kruhové linky. Navzájem lze zesíťovat až 64 ústředn, ke každé ústředně lze připojit až 15 tabel. Ústředna splňuje požadavky evropských norem EN54-2: 1997 a EN54-4: 1997.

Kapacita jedné kruhové linky je 126 adresných prvků Apollo, optických, kombinovaných a teplotních hlásičů, tlačítek, vstupně výstupních modulů a sirén s majáky, napájených přímo z kruhové linky. Každý adresný prvek má přidělen textový popis o délce až 40 znaků (včetně mezer), což zabezpečuje jeho snadnou identifikaci. Ústřednu lze programově rozdělit do 16 úseků (max. 500 úseků na síti). Do každého úseku lze přiřadit libovolný počet prvků, což zajišťuje flexibilitu konfigurace systému.

Zařízení EPS je vyhrazené elektrické zařízení dle vyhl. 246/2001 Sb. Při manipulaci je potřeba dodržovat standardní bezpečnostní pravidla. Zařízení EPS by mělo být nainstalováno a udržováno vyškolenou servisní organizací.

2. Bezpečnost

Ústředna je napájena ze sítě 230V 50Hz a je elektrickým zařízením třídy 1.

Připojení ústředny k napájecí síti nízkého napětí musí být provedeno v souladu s platnými normami.


Instalovat ústřednu, otvírat její kryt a zasahovat do ní jsou oprávněny pouze osoby

s kvalifikací dle §5 až §8 Vyhlášky č.50/1978 a je nutno dodržet ČSN EN 50110.

3. Ovládací panel ústředny

3.1 Přístupová úroveň 1

Přední panel obsahuje tlačítka pro ovládání ústředny, signalizační LED a displej:

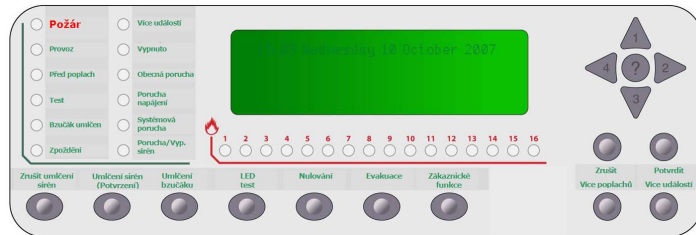

Obr.1 - Přední panel ústředny

Tlačítko „LED test“

Stiskem tohoto tlačítka se aktivují všechny signalizační LED na ovládacím panelu ústředny a tím lze prověřit jejich správnou funkci.

Tlačítko „Umlčení Bzučáku“

Stiskem tohoto tlačítka bude umlčen vnitřní bzučák ústředny, rozsvítí se žlutá LED „Bzučák umlčen“. Žádné jiné výstupy nejsou stiskem tlačítka ovlivněny.

7. Běžná údržba

Ústředny nevyžadují žádnou zvláštní údržbu, ale ovládací panel by neměl být špinavý. Běžné znečištění můžete odstranit vlhkým hadříkem. Čistící prostředky nebo rozpouštědla nesmí být používána. Jedná se o elektrické zařízení a je třeba dbát, aby ho voda nepoškodila. V krytu ústředny jsou uloženy uzavřené olověné baterie, zálohující napájení systému EPS pro případ výpadku napájení ze sítě. Tyto baterie mají životnost asi 4 roky. Doporučuje se, aby tyto baterie byly každoročně zkontrolovány v souladu s doporučením výrobce baterií.

Neshody se standardním provozem zjištěné při měsíční funkční zkoušce dle vyhlášky 246/2001 Sb. oznamte servisní firmě a zapište do provozní knihy. Hlásiče jsou denně automaticky kalibrovány. Všechny hlásiče, které neodpovídají parametrům výrobce budou ústřednou vyhodnoceny jako servisní porucha. Doporučuje se také sledovat stav zaprášených hlásičů v menu popsáném v odstavci 5.5.

VYPNUTO - VYPNUTÍ VÝSTUPU ÚSTŘEDNY

Toto menu umožňuje vypnutí výstupů ústředny

- Požár v menu zobrazeno ALARM KONTAKT
- Poplach v menu zobrazeno POPLACH KONTAKT
- Porucha v menu zobrazeno PORUCHA KONTAKT

Vypnutí výstupů je indikováno svítem žluté LED „Vypnuto“ na čelním panelu ústředny.

VYPNUTO - ZOBRAZENÍ & OBNOVENÍ VYPNUTÍ

Chcete-li zrušit všechna vypnutí, máte k dispozici dvě možnosti. První je procházet jednotlivé položky menu a pak každé vypnutí individuálně zrušit. Druhá, snadnější možnost je použít položku menu ZOBRAZENÍ & OBNOVENÍ VYPNUTÍ. V tomto menu uvidíte všechna aktivní vypnutí a můžete každé z nich individuálně zrušit.

5.2 ZOBRAZENÍ ADRES

Toto menu umožňuje uživateli zobrazit všechny adresy připojené na dané kruhové lince ZOBRAZ PRVKY NA LINCĚ anebo v daném úseku ZOBRAZ PRVKY V ÚSEKU. Každá adresa a Sub-adresa je přehledně zobrazena na displeji a to s uvedením typu prvku, úseku a textového popisu. Kromě toho u analogových prvků se zobrazí i aktuální analogová hodnota. Pro vstupní prvky (tlačítkové hlásiče, vstupy atd.) je zobrazen stav daného prvku, jako Normální a Aktivní. Pro výstupní zařízení je stav zobrazen stav buď jako normální, přerušovaný nebo kontinuální. Toto menu slouží zkušeným technikům prozkoumat současný stav systému a případně může pomoci při hledání chyb.

5.3 TEST ÚSEKU

Každý úsek lze individuálně testovat. Je-li zapnuta adresa prvku nebo úsek do testu, můžete provést aktivaci vybraného prvku. Ústředna provede automaticky nulování po 3 sekundách. Tohoto postupu lze využít pokud systém testuje pouze jeden servisní technik. Je možno zvolit zda sirény v průběhu testu budou zapnuty anebo vypnuty.

Poznámka: U systémů s velkým počtem adresných sirén (napájených z linky) může nastat situace kdy během 3 sekund nedojde k aktivaci všech sirén. V tomto případě se doporučuje použít přerušovaný mód sirén.

TEST ÚSEKU - ZOBRAZENÍ & OBNOVENÍ TESTU ÚSEKU

Chcete-li vypnout všechny úseky z testu, máte dvě možnosti. První je procházet každý úsek v testovacím menu a pak přepnout vybraný úsek do normálního stavu. Druhou možností je použití menu ZOBRAZENÍ & OBNOVENÍ TESTU ÚSEKU. V tomto menu uvidíte všechny úseky v testu a můžete individuálně každý test úseku individuálně ukončit.

5.4 NASTAVENÍ CASU

Toto menu slouží k nastavení datumu a času na ústředně. Datum a čas je zobrazen na displeji ústředny a tabla a je přiřazen každé události zapsané v paměti událostí. Ústředna automaticky přepíná letní a zimní čas.

5.5 STAV ZAPRAŠENÍ

Jakýkoli optický hlásič, který přesáhne 85% hodnoty stanovené výrobcem je při každodenní kalibrační sekvenci přidán do menu zaprašen. Informace je zobrazena na displeji. Toto menu umožňuje uživateli prohlížet všechny hlásiče blížící se k mezní hodnotě zaprašení. Používá se pro preventivní údržbu hlásičů.

5.6 UROVEN 3

Toto menu slouží k zadání hesla pro třetí přístupovou úroveň, určenou pro programování a servis systému EPS. Podrobné informace lze nalézt v instalačním návodu.

Tlačítko „Více Poplachů“

Toto tlačítko slouží k obnově zobrazení poplachových událostí, které nastaly od posledního vynulování ústředny. Lze ho využít pokud zobrazení poplachových informací bylo potlačeno z důvodu vícenásobných poplachů anebo z důvodu pohybu v menu.

Tlačítko „Více událostí“

Toto tlačítko slouží k obnově zobrazení všech ostatních událostí. Lze ho využít pokud jejich zobrazení bylo potlačeno z důvodu výskytu vícenásobných událostí anebo z důvodu pohybu v menu.

Pohyb v menu

nahoru „△ (1)“ / dolů „▽ (3)“ / doleva „◀ (4)“ / doprava „▶ (2)“ / „Zrušit“ / „Potvrdit“

Tato tlačítka se používají k zadání hesla pro přístup do úrovně 2 a také slouží k pohybu v menu.

Tlačítko nápověda „?“

Stisknutím tlačítka se na displeji zobrazí další informace týkající se aktuálního stavu ústředny. Např. pokud je ústředna v poplachu nebo poruše, zobrazí se doporučený postup.

3.2 Přístupová úroveň 2

Přístup do úrovně 2 je možný po zadání čtyřmístného přístupového kódu, tj. stisknutím kombinace kláves 1, 2, 3 a 4 a následně tlačítka „Potvrdit“. Tovární nastavení hesla pro přístup do úrovně 2 je 2222. Kód pro přístup do úrovně 2 může být změněn dle požadavků zákazníka. Přístupový kód pro úroveň 2 si zapíšete do níže uvedeného pole.

Přístupový kód pro 2. úroveň
------------------------------	---------

Úroveň 2 slouží k potvrzování poplachů, nulování ústředny a nastavení systému. Všechny osoby určené k obsluze EPS by měly znát kód pro úroveň 2, aby mohly ústřednu obsluhovat. Bez tohoto hesla nebude možné potvrdit poplachy nebo nulovat systém, proto je důležité, aby odpovědná osoba heslo znala.

Tlačítko „Umlčení sirén (Potvrzení)“

Toto tlačítko se obvykle používá pro utišení sirén. Tyto sirény jsou instalovány v chráněných prostorách a slouží k evakuaci objektu. Umlčuje i vnitřní bzučák, pokud už není umlčen.

V některých případech může být aktivace sirén opožděna, aby obsluha objektu měla čas prověřit důvod signalizace poplachu před vlastní evakuací budovy. V tomto nastavení ústředny bude svítit žlutá LED „Zpoždění“ a stisknutí tlačítka „Umlčení sirén“ buďto trvale umlčí sirény anebo odstartuje čas zpoždění T2. Záleží na naprogramování ústředny, které nemůže být změněno uživatelem. Pokud nastane druhý poplach v tomto nastavení ústředny, pak časy zpoždění T1 a T2 budou zrušeny.

Tlačítko „Zrušit umlčení sirén“

Pokud byly sirény umlčeny pomocí tlačítka „Umlčení sirén (Potvrzení)“, tak tlačítkem „Zrušit umlčení sirén“ budou sirény a bzučák ústředny znovu aktivovány.

Tlačítko „Nulování“

Toto tlačítko slouží k zpětnému nastavení všech poplachových a před-poplachových aktivit. Poruchové události jsou automaticky nulovány, pokud pomine poruchový podnět.

Tlačítko „Zákaznické funkce“

Toto tlačítko je volně programovatelný vstup, který může být použit k provedení zákaznickem definované akce. V počátečním, továrním nastavení není tlačítku přiřazena žádná akce. Naprogramovanou funkci tlačítka запиšte do níže uvedeného rámečku:

Tlačítko „Evakuace“

Po stisknutí tohoto tlačítka bliká červená LED „Požár“, píská bzučák a jsou aktivovány všechny sirénové výstupy s příznakem evakuace. V počátečním továrním nastavení ústředny jsou všechny sirénové výstupy s příznakem evakuace.

4. Provoz ústředny

4.1 Stav poplach

V poplachovém stavu, přerušované píská bzučák ústředny, trvale svítí zelená LED „Provoz“, přerušované bliká červená LED „Požár“ a přerušované bliká červená LED úseku v poplachu. Detaily poplachového stavu (adresa a její popis) jsou zobrazeny na displeji. Jsou aktivovány výstupy Siréna, Poplach a Požár. Bude aktivován bzučák, který může být umlčen stiskem tlačítka „Umlčení bzučáku“. Sirény lze utiší až po vstupu do druhé přístupové úrovně, do které se dostanete dle pokynů v odstavci 3.2. Druhá přístupová úroveň je aktivována po dobu asi 1 minuty. Pro vlastní umlčení sirén zmáčkněte tlačítko „Umlčení sirén (Potvrzení)“. Sirény lze opětovně aktivovat stisknutím tlačítka „Zrušit umlčení sirén“. Systém lze vynulovat stisknutím tlačítka „Nulování“. Pokud existují více než dva úseky v poplachu, pak tyto úseky budou zobrazeny stisknutím tlačítka „Více poplachů“.

4.2 Stav porucha

V případě vzniku poruchy bliká žlutá LED „Obecná porucha“, mohou svítit i další LED, které upřesňují poruchu. Je aktivován releový výstup porucha a bzučák ústředny zní nepřerušovaně. Podrobnosti o poruše jsou zobrazeny na displeji. Bzučák ústředny může být umlčen kdykoliv stisknutím tlačítka „Umlčení bzučáku“. Pokud existují více než dvě poruchy pak budou zobrazeny po stisknutí tlačítka „Více událostí“.

4.3 Před-poplach

Detektory nebo vstupy mohou vytvářet před-poplach. Před-poplach se používá k varování na pomalé změny v analogové úrovni měřeného signálu, obvykle z důvodu doutnajícího ohně. V případě aktivace před-poplachu bude svítit LED „Před poplach“ a bude nepřerušovaně znít bzučák ústředny. Podrobnosti o před-poplachu jsou uvedeny na displeji. Místa s hlášením před-poplachu by měla být zkontrolována. Bzučák ústředny může být umlčen kdykoliv stisknutím tlačítka „Umlčení bzučáku“. Pokud existuje více než dva před-poplachy pak budou zobrazeny po stisknutí tlačítka „Více událostí“.

4.4 Evakuace

Vstup do ústředny lze nastavit tak, aby vytvořil událost evakuovat. Aktivace vstupu evakuace nebo tlačítka „Evakuace“ rozbliká červenou LED „Požár“ a nepřetržitě aktivuje sirény a bzučák ústředny. Zdroj evakuační akce se zobrazí na displeji. Bzučák může být umlčen kdykoliv stisknutím tlačítka „Umlčení bzučáku“.

Sirény lze utiší po vstupu druhé přístupové úrovně, do které se dostanete dle pokynů v odstavci 3.2. Druhá přístupová úroveň je aktivována po dobu asi 1 minuty. Pro vlastní umlčení sirén zmáčkněte tlačítko „Umlčení sirén (Potvrzení)“. Sirény lze opětovně aktivovat stisknutím tlačítka „Zrušit umlčení sirén“. Jsou-li sirény aktivovány pomocí tlačítka s aretací, je třeba nejdříve provést jeho zpětné nastavení. Systém lze vynulovat stisknutím tlačítka „Nulování“.

4.5 Výstraha

Vstup systému lze nastavit tak, aby vytvořil událost výstraha. Bzučák ústředny a sirény budou znít nepřetržitě a vstup, který aktivoval událost výstraha bude zobrazen na LCD displeji. Bzučák lze umlčet stisknutím tlačítka „Umlčení bzučáku“. Sirény lze umlčet ve druhé přístupové úrovni, viz. odstavec 3.2, stiskem tlačítka „Umlčení sirén (Potvrzení)“. Nejdříve však musí být deaktivován příslušný vstup, jinak by se sirény okamžitě rozezvuly znovu. Sirény mohou být znovu aktivovány stisknutím tlačítka „Zrušit umlčení sirén“.

5. MENU VE DRUHÉ PŘÍSTUPOVÉ ÚROVNI

Pro zobrazení tohoto menu, stiskněte tlačítko pravou šipku „▷ (2)“ a zadejte heslo pro druhou úroveň (viz. bod 3.2) a poté stiskněte klávesu potvrdit. Pokud nezmáčknete klávesu po dobu asi 1 minuty, přístup bude automaticky zrušen. Pro pohyb v menu použijte šipky nahoru „△ (1)“ a dolů „▽ (3)“, slouží k přesunu kurzoru na požadovanou položku menu. Šipku doprava „▷ (2)“ použijte pro zobrazení podmenu příslušející vybrané položce menu. Šipku doleva „◀ (4)“ použijte pro návrat zpět do hlavního menu. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko „Potvrdit“, pro zrušení výběru stiskněte tlačítko „Zrušit“. Stisknutím tlačítka napověda „?“ se zobrazí hlavní menu druhé přístupové úrovně.

UROVEN 2
VYPNUTO
ZOBRAZENÍ ADRES
TEST USEKU
NASTAVENÍ ČASU
STAV ZAPRASENÍ
UROVEN 3

Hlavní menu v přístupové úrovni 2

5.1 STAV VYPNUTO

Jakékoli vypnutí provedené pomocí tohoto menu zůstane aktivní, dokud není provedeno zpětné zapnutí.

VYPNUTO - PREPN. OKAMŽITĚ ODEZVY VÝSTUPU NA ZPOZD

Pokud jsou některé výstupy konfigurovány se zpožděním s časy T1 aT2 (konfigurace zpoždění výstupů se provádí buďto pomocí klávesnice v přístupové úrovni 3 anebo pomocí konfiguračního software), pak toto menu umožňuje zapnout nebo vypnout zpoždění u všech výstupů se zpožděním.

VYPNUTO - VYPNUTÍ USEKU

Všechny prvky, včetně tlačítkových hlásičů mohou být vypnuty ve vybraném úseku.

VYPNUTO - VYPNUTÍ ADRES

Jakýkoliv prvek na lince může být vypnut pomocí tohoto menu. U modulů s více než jedním vstupem nebo výstupem může být individuálně vypnuta každá sub-adresa.

VYPNUTO - VYPNUTÍ SIREN

Toto menu slouží k vypnutí všech sirénových výstupů na ústředně. Výstupem siréna se rozumí každý výstup, který má přiřazen příznak Utišit (Silence) anebo Evakuovat v konfiguračním software. Fyzicky mohou být sirény připojeny k sirénovým výstupům přímo na ústředně anebo k výstupům na kartách propojených ústřednou pomocí sběrnice RS485 anebo napojeny na kruhovou linku ústředny. Vypnutí sirén je signalizováno svítícími žlutými diodami „Porucha / Vyp. Sirén“ a „Vypnuto“ na čelním panelu ústředny.